




Charakterystyki czasowo - prądowe dla wkładek D01 / D02

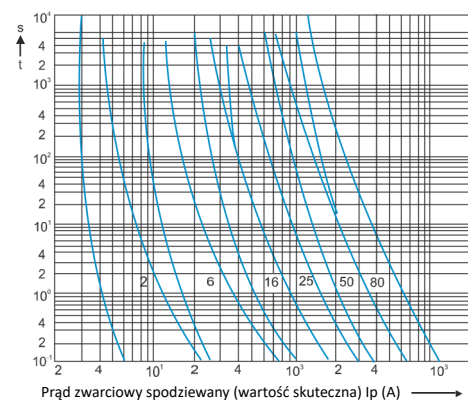

Pasmo czasowo-prądowe wkładek topikowych typu „gG”

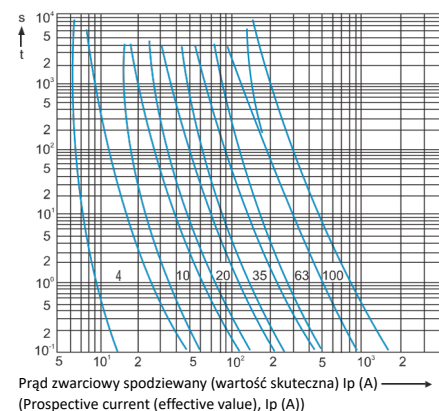


Pasmo czasowo-prądowe wkładek topikowych typu „gG”

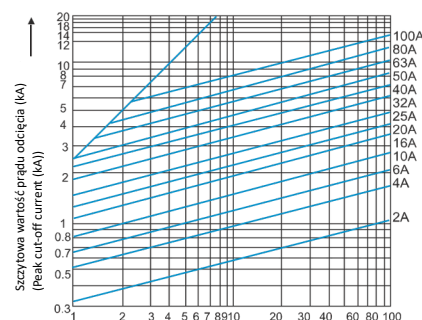


Prąd zwarciaowy spodziewany Ip (kA), wartość skuteczna – symetryczna
(Prospective current Ip (kA) (symmetrical effective value))

Charakterystyka prądu odcięcia wkładek topikowych typu „gG”

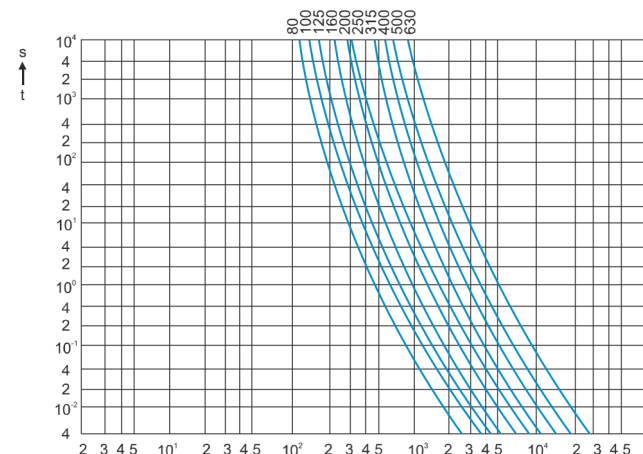

Prąd zwarciaowy spodziewany (wartość skuteczna) Ip (A)
(Prospective current (effective value), Ip (A))

Pasmo czasowo-prądowe wkładek topikowych typu „gG” serii RQ201–203

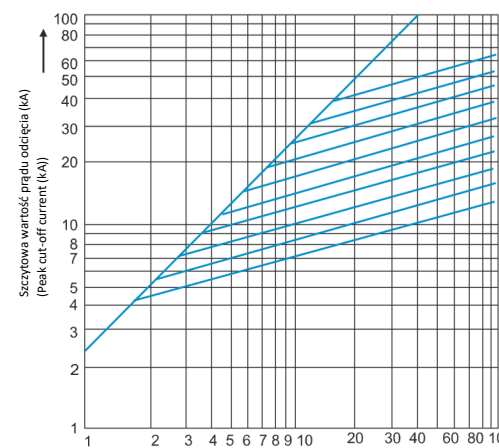

Prąd zwarciaowy spodziewany Ip (kA), wartość skuteczna – symetryczna
(Prospective current Ip (kA) (symmetrical effective value))

Charakterystyka prądu odcięcia wkładek topikowych typu „gG” serii RQ201–203